


NOTE : Parcelle 1 contient ± 15 000 pi² de marécage
Parcelle 2 contient ± 30 000 pi² de marécage

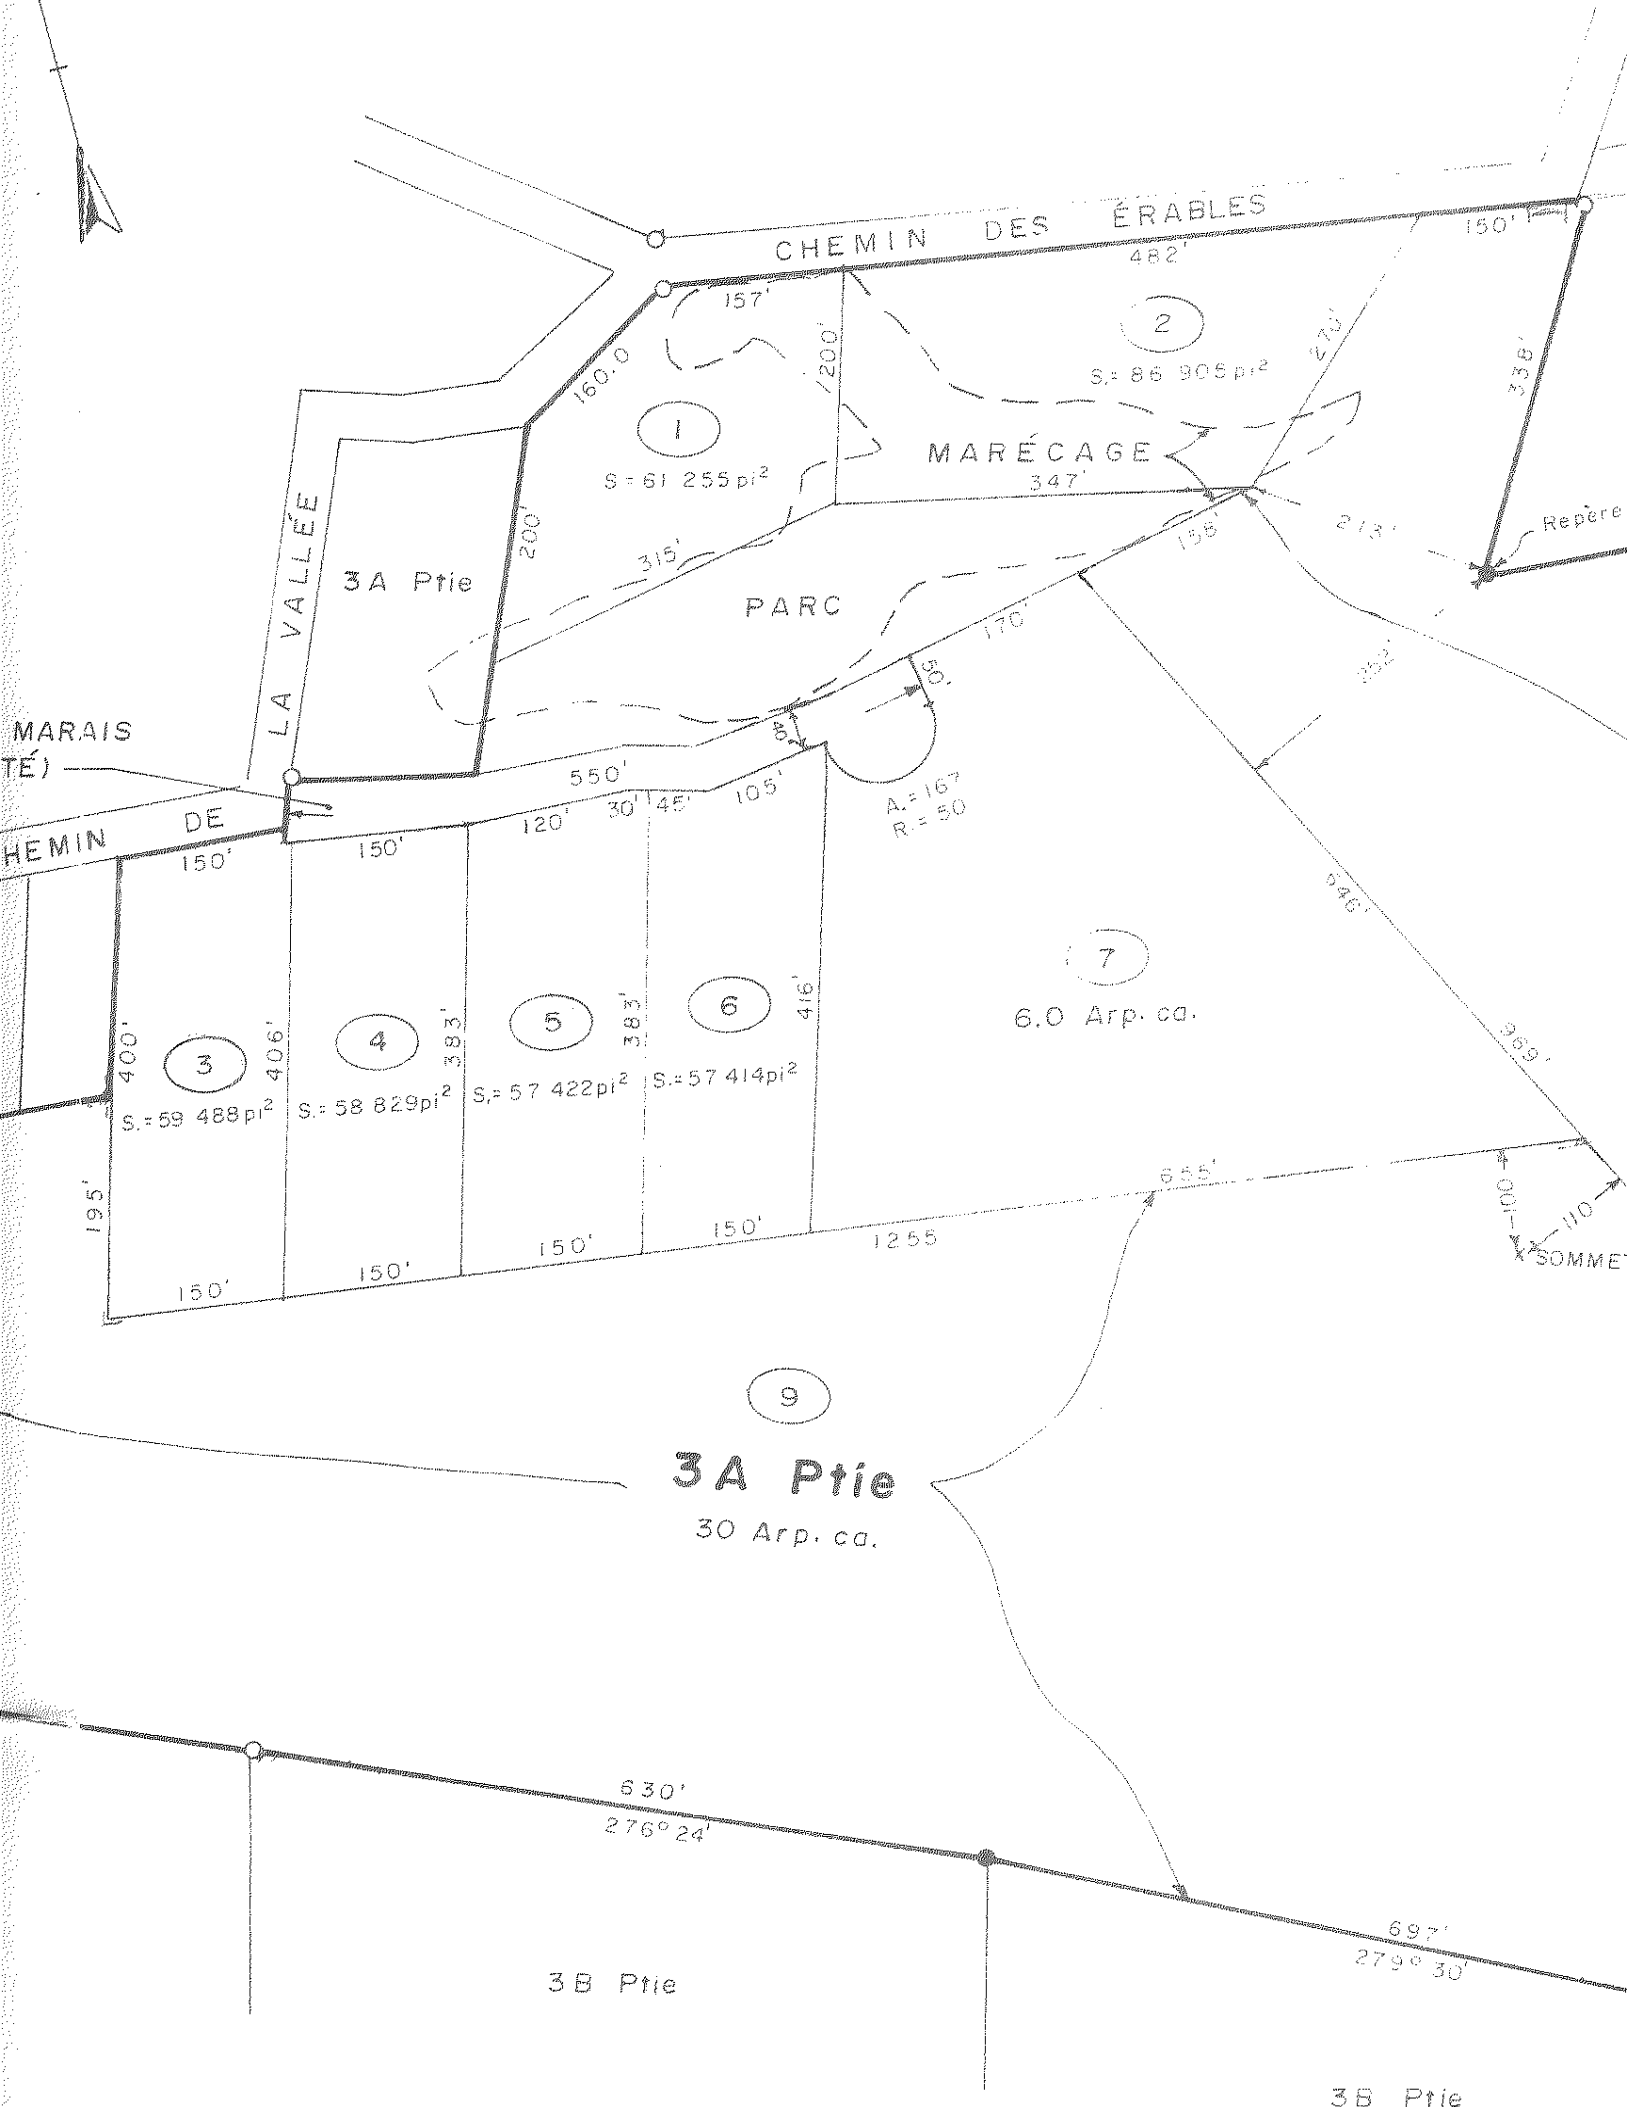

NOTE : LOTISSEMENT SUJET À L'APPROBATION MUNICIPALE.